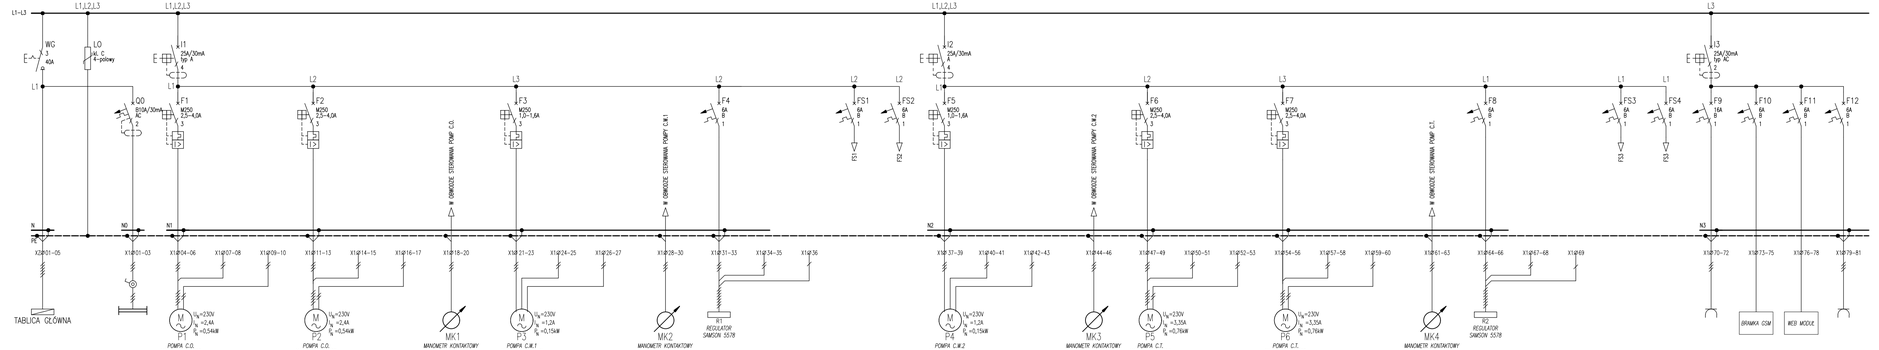
L1,L2,L3
WG 3 40A
LO sł. C 1-polowy
I1 25A/30mA typ A
I2 25A/30mA typ A
I3 25A/30mA typ AC
Q0 B10A/30mA AC
F1 M250 2,5-4,0A
F2 M250 2,5-4,0A
F3 M250 1,0-1,6A
F4 6A B
F5 M250 1,0-1,6A
F6 M250 2,5-4,0A
F7 M250 2,5-4,0A
F8 6A B
F9 16A B
F10 6A B
F11 6A B
F12 6A B
FS1 6A B
FS2 6A B
FS3 6A B
FS4 6A B
N
N0
N1
N2
N3
PE
X1#01–05
X1#01–03
X1#04–06
X1#07–08
X1#09–10
X1#11–13
X1#14–15
X1#16–17
X1#18–20
X1#21–23
X1#24–25
X1#26–27
X1#28–30
X1#31–33
X1#34–35
X1#36
X1#37–39
X1#40–41
X1#42–43
X1#44–46
X1#47–49
X1#50–51
X1#52–53
X1#54–56
X1#57–58
X1#59–60
X1#61–63
X1#64–66
X1#67–68
X1#69
X1#70–72
X1#73–75
X1#76–78
X1#79–81
TABLICA GŁÓWNA
M 3~
P1 U_N=230V I_N =2,4A P_N =0,54kW
POMPA C.O. MAGNA3 50–120F FIRMY GRUNDFOS
P2 U_N=230V I_N =2,4A P_N =0,54kW
POMPA C.O. MAGNA3 50–120F FIRMY GRUNDFOS
P3 U_N=230V I_N =1,2A P_N =0,15kW
POMPA C.W.T. MAGNA3 32–80 N FIRMY GRUNDFOS
P4 U_N=230V I_N =1,2A P_N =0,15kW
POMPA C.W.Z. MAGNA3 32–80 N FIRMY GRUNDFOS
P5 U_N=230V I_N =3,35A P_N =0,76kW
POMPA C.T. MAGNA3 50–185F FIRMY GRUNDFOS
P6 U_N=230V I_N =3,35A P_N =0,76kW
POMPA C.I. MAGNA3 50–185F FIRMY GRUNDFOS
MK1 MANOMETR KONTAKTOWY EM3–2F FIRMY KFM
MK2 MANOMETR KONTAKTOWY EM3–2F FIRMY KFM
MK3 MANOMETR KONTAKTOWY EM3–2F FIRMY KFM
MK4 MANOMETR KONTAKTOWY EM3–2F FIRMY KFM
R1 REGULATOR SIMSON 5578
R2 REGULATOR SIMSON 5578
Z SIECI
Z ROZDZIELNICY OŚWIET.
BRAMKA GSM
WEB MODUŁ
Z CZUJNIKÓW
Z SONDY NA ZEWNĄTRZ
DO SYGNALIZACJI
DO ZDALNEJ REGULACJI
DO SIECI
DO ZDALNEJ REGULACJI
DO SYGNALIZACJ